pronovo

# Cockpit 2025
# RU et PMF PV

31 juillet 2025

**Pronovo AG,** Dammstrasse 3, CH-5070 Frick
+41 848 014 014, info@pronovo.ch, www.pronovo.ch

# Demandes PRU

Les installations d'une puissance <100 kW sont rémunérées par une rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques (PRU). Le tableau 1 indique le nombre total des demandes en 2025, ainsi que la puissance totale correspondante. En même temps, on distingue les catégories de systèmes « ajoutée/isolée » et « intégrée », ainsi que les catégories de puissance inférieures à 30 kW et 30 – <100 kW.

| PRU | Demandes | Puissance [MW] |
|---|---|---|
| ajoutée/ isolée | 27'361 | 516,10 |
| intégrée | 2'664 | 45,08 |
| **total** | **30'025** | **561,18** |
| | | |
| < 30 kW | 25'759 | 352,08 |
| 30 – 99,99 kW | 4'266 | 209,10 |
| **total** | **30'025** | **561,18** |

Tableau 1 : Réception des demandes PRU 2025

Nbre demandes

Puissance [MW]

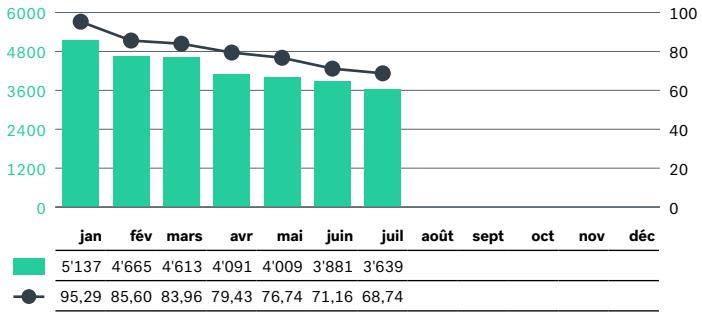


Diagramme 1 : Réception des demandes reçues PRU 2025 – total

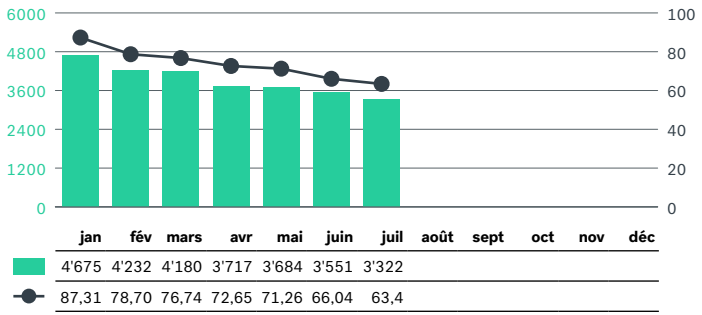


Diagramme 2 : Réception des demandes PRU 2025 – catégorie ajoutée/isolée

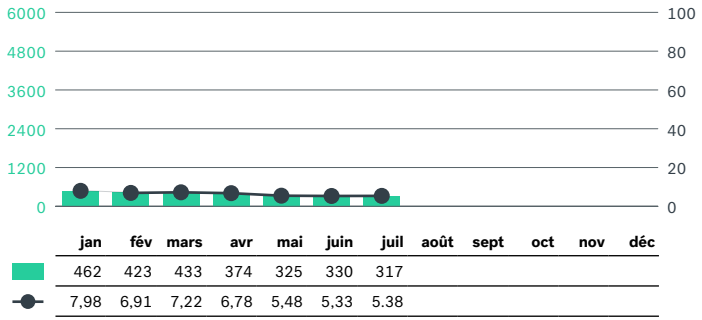


Diagramme 3 : Réception des demandes PRU 2025 – catégorie intégrée

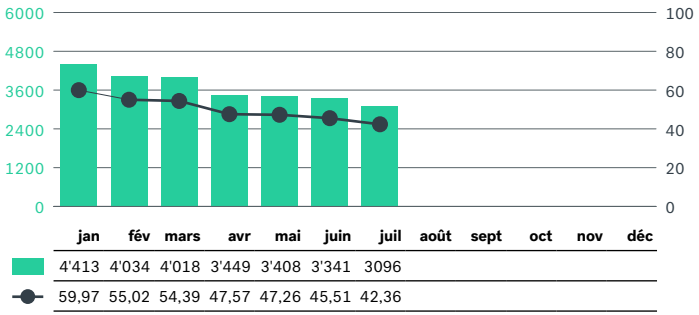


Diagramme 4 : Réception des demandes PRU 2025 – catégorie de puissance < 30 kW

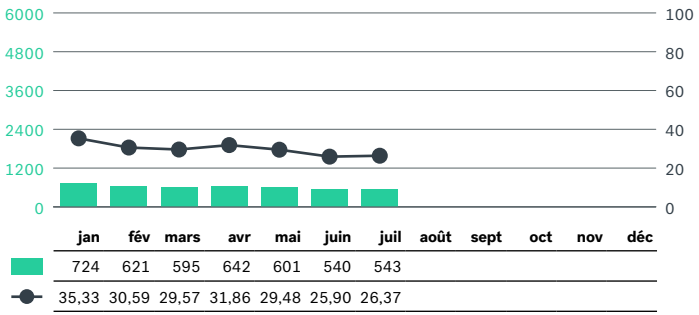


Diagramme 5 : Réception des demandes PRU 2025 – catégorie de puissance 30–99,99 kW

# Demandes GRU

Les installations d'une puissance ≥ 100 kW sont rémunérées par une rétribution unique pour les grandes installations photovoltaïques (GRU). Le tableau 2 indique le nombre total des demandes en 2025, ainsi que la puissance totale correspondante. Contrairement aux demandes PRU, il est possible de soumettre des demandes pour des installations projetées pour des grandes installations photovoltaïques. Lors de l'inscription d'une installation, un numéro de projet unique est attribué et un double comptage est exclu.

| GRU | Demandes | Puissance [MW] |
|---|---|---|
| réalisées | 1'242 | 310,46 |
| projetées | 66 | 33,45 |
| **Total** | **1'308** | **343,91** |

Tableau 2 : Réception des demandes GRU 2025

Nbre demandes
Puissance [MW]

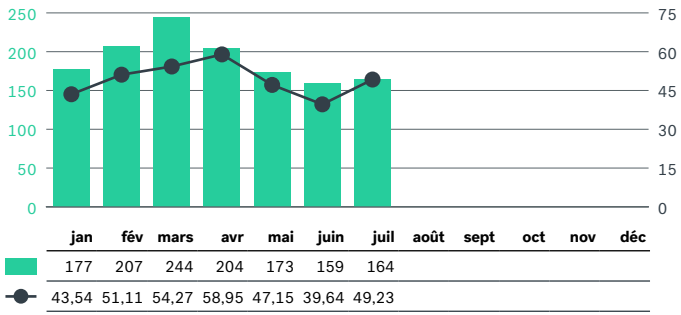


Diagramme 6 : Réception des demandes GRU 2025 – total

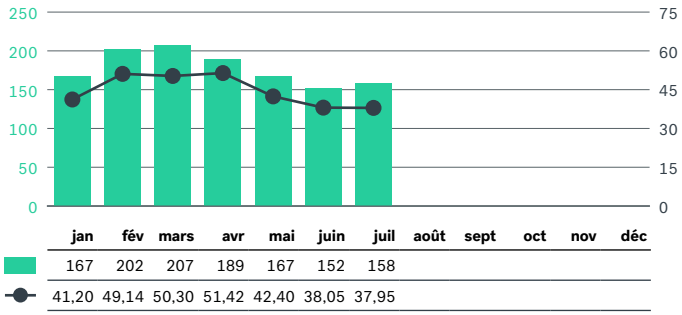


Diagramme 7 : Réception des demandes GRU réalisées 2025

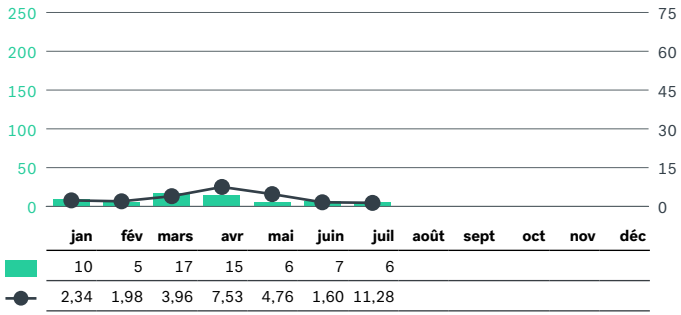


Diagramme 8 : Réception des demandes GRU projetées 2025

# Demandes RUE, enchères photovoltaïques RUE et enchères photovoltaïques PMF

Les installations à partir d'une puissance de 2 kW, qui n'ont pas de consommation propre, sont encouragées par une rétribution unique élevée (RUE). Les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 150 kW peuvent, comme alternative au RUE, demander une aide financière sous forme de prime de marché flottante (PMF). Dans ce cas, les deux modèles d'encouragement sont attribués lors d'enchères distinctes et parallèles.

| RUE, enchères photovoltaïques RUE et enchères photovoltaïques PMF | Demandes | Puissance [MW] |
|---|---|---|
| ajoutée | 369 | 55,51 |
| isolée | 5 | 6,73 |
| intégrée | 43 | 1,67 |
| **total** | **417** | **63,91** |
| | | |
| 2 – 149,99 kW | 315 | 16,51 |
| dès 150 kW | 102 | 47,40 |
| **total** | **417** | **63,91** |

Tableau 3 : Réception des demandes RUE et enchères photovoltaïques 2025

Nbre demandes
Puissance [MW]

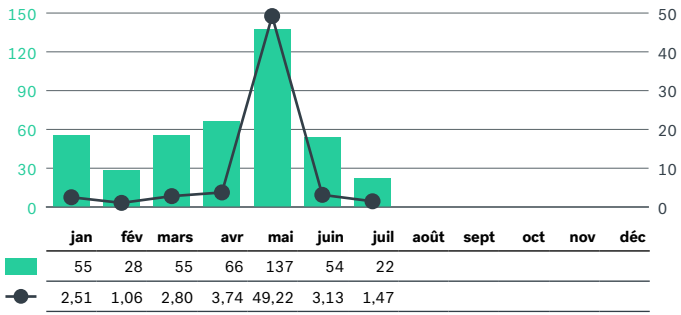


Diagramme 9 : Réception des demandes RUE, enchères photovoltaïques RUE et enchères photovoltaïques PMF 2025 – total

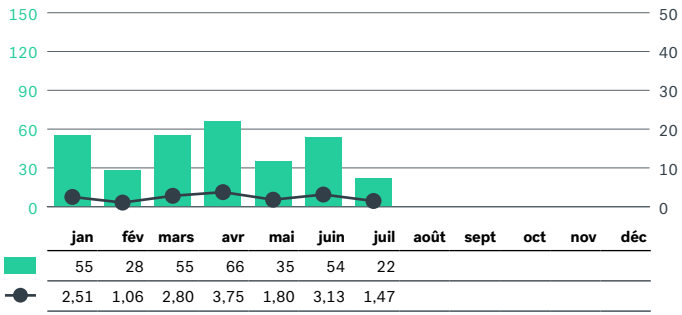


Diagramme 10 : Réception des demandes RUE 2025 – catégorie de puissance 2–149,99 kW

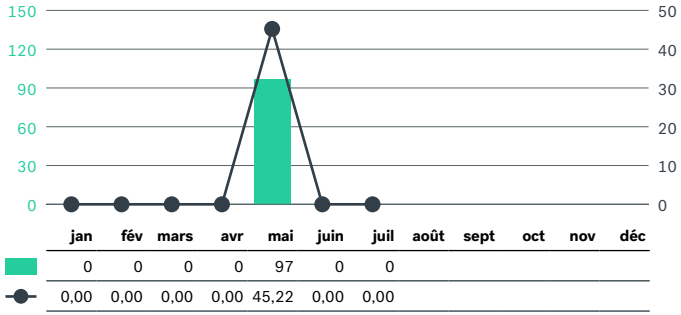


Diagramme 11a : Réception des demandes enchères photovoltaïques RUE 2025 – total

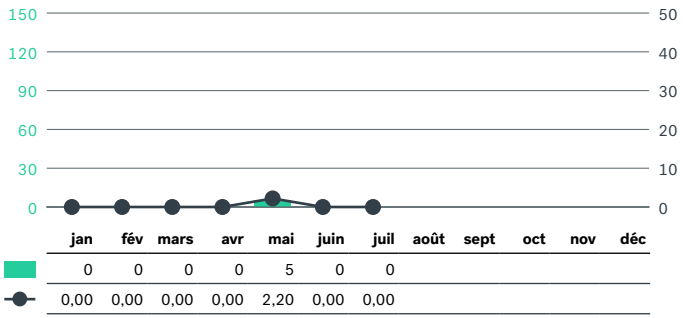


Diagramme 11b : Réception des demandes enchères photovoltaïques PMF 2025 – total

| RUE | |
|---|---|
| ajoutée | 272 |
| isolée | 0 |
| intégrée | 43 |
| **total** | **315** |




Diagramme 12a : Réception des demandes RUE 2025 – catégorie ajoutée, isolée, intégrée

| Enchères photovoltaïque (RUE et PMF) | |
|---|---|
| ajoutée | 97 |
| isolée | 5 |
| intégrée | 0 |
| **total** | **102** |




Diagramme 12b : Réception des demandes enchères photovoltaïques RUE et enchères photovoltaïques PMF 2025 – catégorie ajoutée, isolée, intégrée

| RUE et enchères photovoltaïques (RUE et PMF) | |
|---|---|
| ajoutée | 55,51 |
| isolée | 6,73 |
| intégrée | 1,67 |
| **total** | **63,91** |




Diagramme 12c : Puissance par catégorie RUE et enchères photovoltaïques (RUE et PMF) – catégorie ajoutée, isolée, integrée

# Nombre total des demandes

Le diagramme 13 montre la puissance totale des nouvelles inscriptions mensuelles. Outre les puissances des installations inscrites pour la RUP, RUG et RUE, le diagramme comprend également celles des offres d'enchères RUE et PMF qui ont été adjugées.

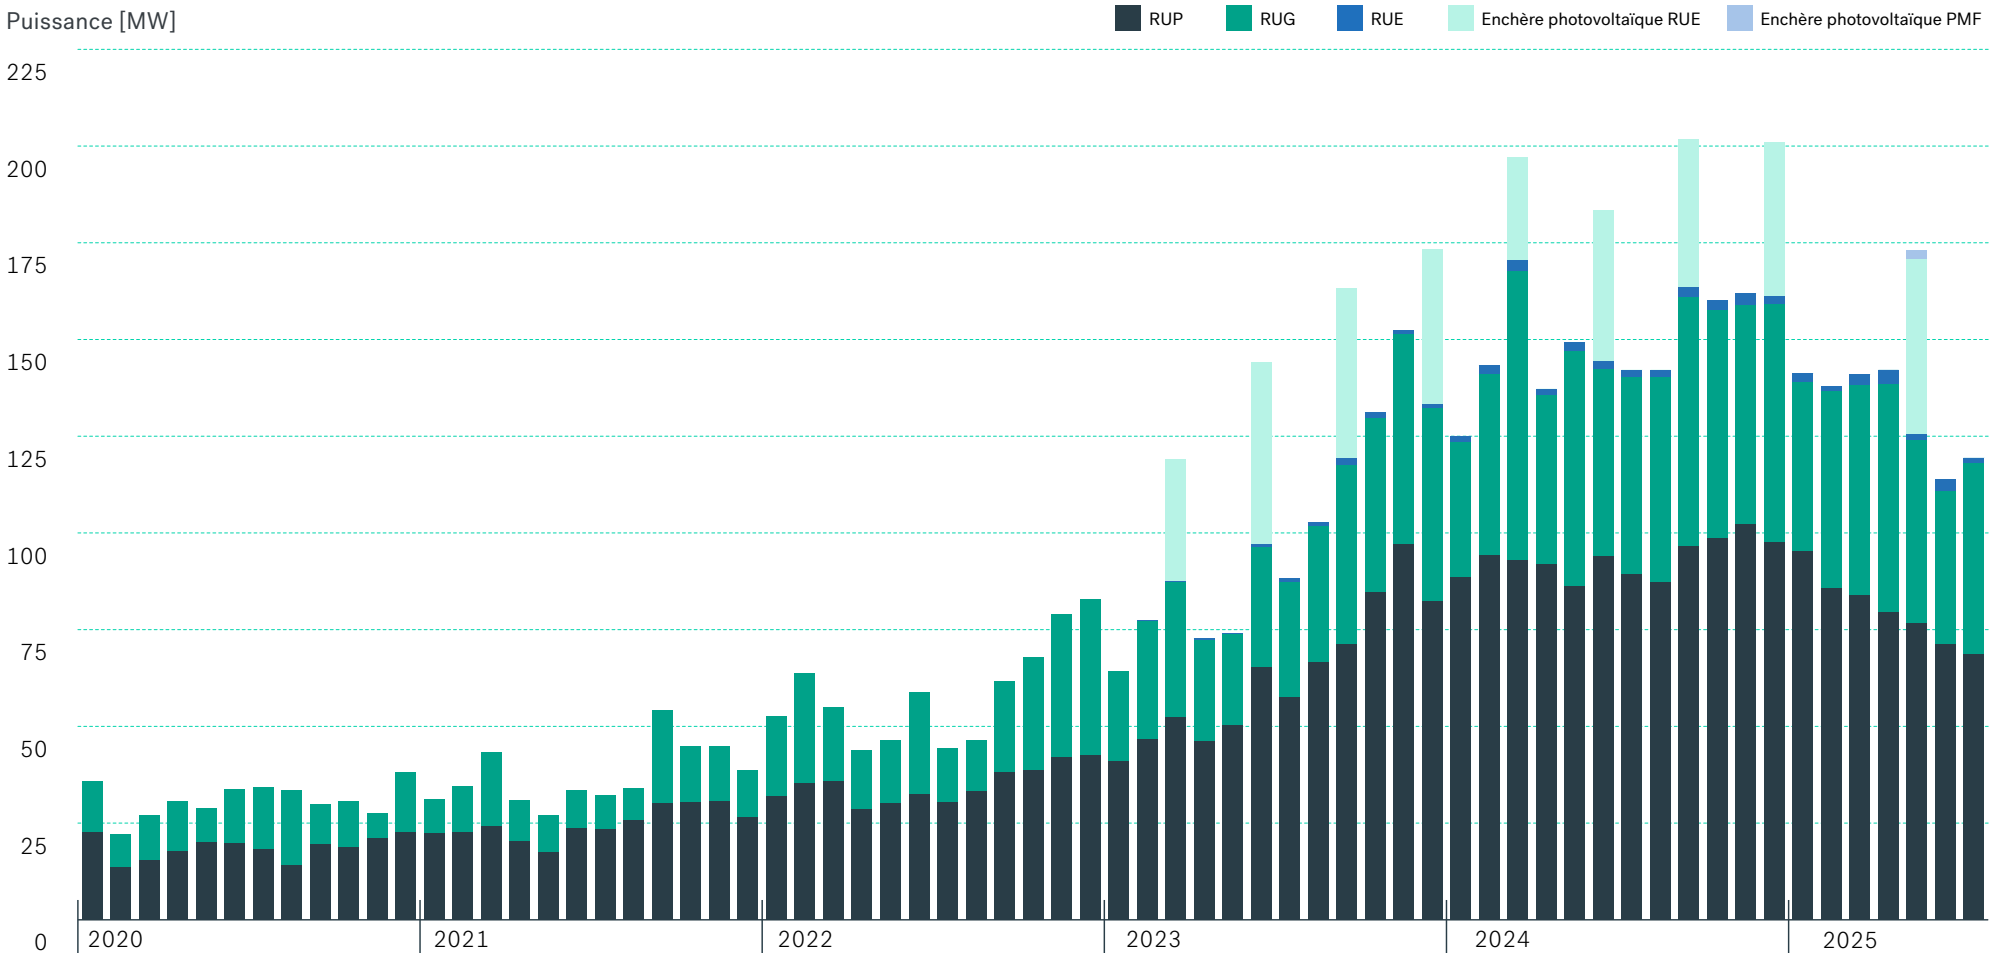


Diagramme 13 : Évolution du nombre mensuel de demandes EU et enchères photovoltaïques entre janvier 2020 et mai 2025 Les données de 2018 et 2019 peuvent être consultées ici : Télécharger les données

# Bonus d'angle d'inclinaison, d'altitude et de places de stationnement

Les nouvelles installations et les agrandissements d'une puissance supérieure ou égale à 2 kW ainsi que les parties d'une installation qui présentent une inclinaison d'au moins 75 ° ont droit au bonus d'angle d'inclinaison. Un bonus d'altitude installée est accordé aux installations photovoltaïques situées en dehors des zones à bâtir et qui n'ont été ni ajoutées à un bâtiment ni intégrées dans un bâtiment si elles présentent une puissance d'au moins 150 kW et ont été mises en place à une altitude d'au moins 1'500 mètres. Les installations d'une puissance d'au moins 100 kW et dont la mise en service a eu lieu à partir du 01. 01. 2025 ont droit à la prime pour les places de stationnement si l'installation se trouve dans une zone de stationnement permanente et jusqu'à présent non couverte. Ces bonus sont accordés en plus de la RU.

| Bonus d'angle d'inclinaison | Demandes | Puissance [kW] |
|---|---|---|
| intégrée | 87 | 1'678,76 |
| ajoutée/isolée | 757 | 10'626,25 |
| **total** | **844** | **12'305,01** |

| Bonus d'altitude | Demandes | Puissance [kW] |
|---|---|---|
| **total** | **0** | **0,00** |

| Bonus pour les places de stationnement | Demandes | Puissance [kW] |
|---|---|---|
| **total** | **3** | **902,29** |

Tableau 4 : Réception des demandes Bonus d'angle d'inclinaison, d'altitude et de place de stationnement 2025

Nbre demandes

Puissance [kW]

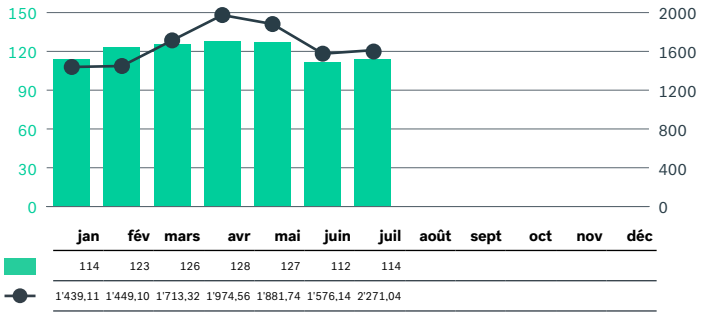


Diagramme 14 : Réception des demandes 2025 avec bonus d'angle d'inclinaison – total

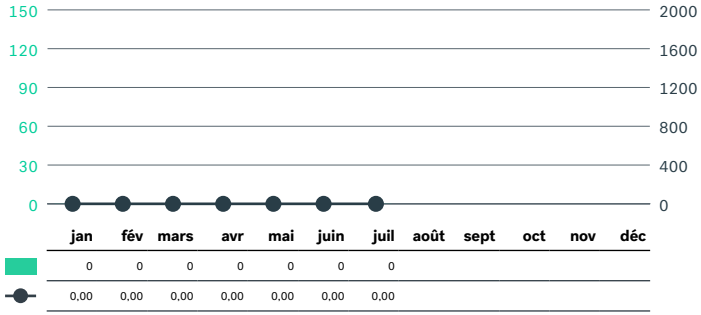


Diagramme 17 : Réception des demandes 2025 avec bonus d'altitudebonus d'angle d'inclinaison – ajoutée/isolée

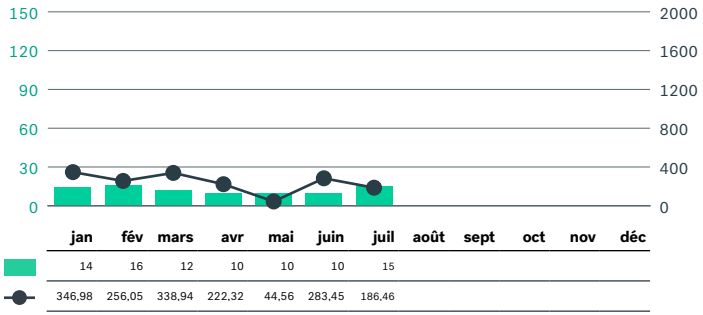


Diagramme 15 : Réception des demandes 2025 avec bonus d'angle d'inclinaison – intégrée

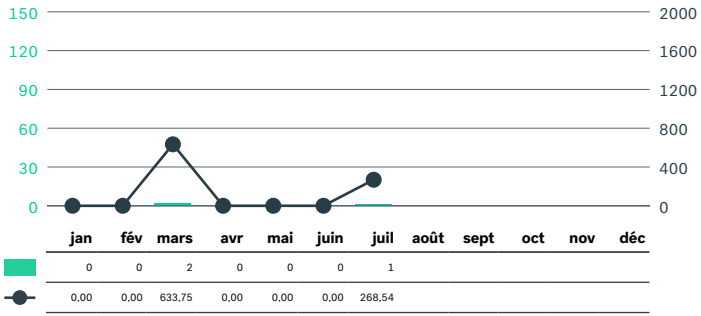


Diagramme 18 : Réception des demandes 2025 avec bonus pour les places de stationnement

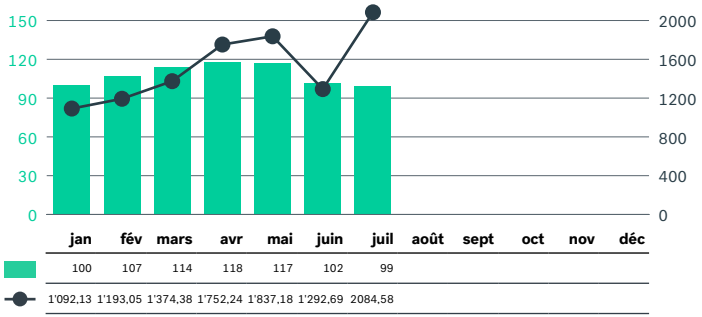


Diagramme 16 : Réception des demandes 2025 avec bonus d'angle d'inclinaison – ajoutée/isolée